

महाराष्ट्र शासन
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई
SWAMI RAMANAND TEERTH RURAL GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, AMBAJOGAI ,
(OFFICE OF THE DEAN)

जा.क्र.स्वारातीग्राशावेमवरुअं/शल्यवस्तु भांडार/ 3796 /2028

दिनांक 06/06/2028

सर्जिकल साहित्य खरेदी करिता जाहिर दरपत्रक सुचना

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई करिता वेळोवेळी लागणारे सर्जिकल वस्तु खरेदी करण्यासाठी त्यांचे दर सहा महिन्यांच्या कालावधी करिता निश्चित करून ठेवण्याकरिता इच्छुक पुरवठादाराकडून दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

सादर सुचनेनुसार मोहरबंद दरपत्रके मा. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई यांच्या नावे सादर करण्यात यावे. सदरील दरपत्रके सादर करण्याची अंतिम दिनांक 06/06/2028 रोजी सांय. 04.00 वा. पर्यंत असून प्राप्त झालेले दरपत्रके दिनांक 19/06/2028 प्रशासकीय कार्यालयात खरेदी समिती समोर उघडण्यात येतील.

अ.क्र.	साहित्याचे नाव	रंग	साईज	Specifications
१	Autoclavable Biomedical Waste bags	Red	२६x३६ inches	सोबत जोडलेल्या Specifications नुसार
२	Autoclavable Biomedical Waste bags	Red	१८x२२ inches	सोबत जोडलेल्या Specifications नुसार
३	Autoclavable Biomedical Waste bags	Red	१४x१८ inches	सोबत जोडलेल्या Specifications नुसार
४	Autoclavable Biomedical waste bags	Yellow	२६x३६ inches	सोबत जोडलेल्या Specifications नुसार
५	Autoclavable Biomedical waste bags	Yellow	१८x२२ inches	सोबत जोडलेल्या Specifications नुसार
६	Autoclavable Biomedical waste bags	Yellow	१४x१८ inches	सोबत जोडलेल्या Specifications नुसार

अटी व शर्ती

१. दरपत्रक धारकाने मुंबई व संस्था अधिनियम १९४८ च्या अंतर्गत नोंदणी अद्यावत नोंदणीकरण असल्याचा दाखला/प्रमाणपत्र जोडावे.
२. दरपत्रक धारक हे उत्पादित कंपनी असावी त्याबाबचे संपुर्ण लायसन्सची प्रत जोडण्यात यावी.
३. दरपत्रक धारकांच्या पात्रता आयकर/प्राप्तीकर भरणा केल्याचे आर्थिक उलाढाल सक्षमतेसाठी मागील ०३ वर्षांचे सी.ए. कडून तपासणी/ प्रमाणीत झालेला अहवाल (BALANCE SHEET) प्रत जोडावी.
४. दरपत्रक धारकाने पॅन क्रमांक प्रमाणपत्राची व जी.एस.टी. नोंदणी प्रमाणपत्राची स्वयंसाक्षात्कृत प्रत जोडावी.
५. व्यवसाय कर नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच ३१ मार्च २०२४ कर भरणा केल्याची चलन प्रत सोबत जोडावी.
६. दरपत्रक सादर करतांना दरपत्रकांच्या कंपनीचे नाव, कंपनीचा फोटो, संपुर्ण पत्ता, नोंदणी क्रमांक, जीएसटी व पॅन नंबर असलेल्या दुकानाच्या लेटर पॅडवर सही व शिक्का असलेली दरपत्रके सादर करण्यात यावेत तसेच सर्जिकल साहित्याचे अं.क्र. यादीनुसार सादर करण्यात यावेत व ज्या सर्जिकल साहित्याचे दर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत त्या सर्जिकल साहित्याच्या दराच्या ठिकाणी एन.ए. (NA) नमुद करावे.

882 (दिप्पणी व आदेश नस्ती)



७. दर हे सर्व करासहित नमुद करावेत. बाजार भावापेक्षा जास्त दर सादर करण्यात येऊ नये. तसेच सर्व सर्जिकल साहित्य स्वतः स्वखर्चाने वीस दिवसांच्या आत भांडारात पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. तसेच वाहतुक खर्च किंवा इतर कोणताही जादा खर्च देण्यात येणार नाही.
८. दर हे पेनाने लिहिण्यात येऊ नये ते प्रिंट केलेले असावे. हस्ताक्षरात लिहिलेले दरपत्रक रद्द करण्यात येईल. हस्तलिखित दरपत्रके पुर्वसुचना न देता रद्द करण्यात येतील.
९. दरपत्रकाच्या मोहरबंद लिफाफयावर सर्जिकल साहित्याचे दरपत्रक असे नमुद करण्यात यावे. व मोहरबंद लिफाफयावर दुकानाचे नाव संपुर्ण पत्ता मोबाईल नंबर लिहिण्यात यावा.
१०. प्रशासकिय कारणास्तव देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब शुल्क किंवा व्याज देण्यात येणार नाही.
११. पुरवठा करण्यात येणारे सर्जिकल साहित्य हे वैद्य कालावधीचे व चांगल्या प्रतीचे असावे व जवळील मुदबाहय नसावे. हलक्या किंवा निकृष्ट दर्जाचे असल्यास पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर राहिल.
१२. खरेदी प्राधिका-याबरोबर हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत आणि इच्छुक संस्थेचे एकल दरपत्रक देण्याबाबत "दरपत्रक धारकाची हमी" असे प्रमाणपत्र सोबत जोडण्यात यावे.
१३. शासकीय कार्यालयास सतत तीन वर्ष बॅग पुरवठ्या बाबत काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र (संबंधीत कार्यालया प्रमुख यांचे स्वाक्षरीचे) जोडण्यात यावेत अन्यथा दरपत्रके नाकारण्यात येईल.
१४. काही तांत्रिक कारणास्तव दरपत्रके स्विकारणे अथवा कोणत्याही वेळी रद्द करण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरितांनी राखुन ठेवला आहे.
१५. सदरील दरपत्रकाबाबत काही तक्रार असल्यास रु.२५०००/- (पंचेवीस हजार फक्त) धनादेश मा. अधिष्ठाता यांचे नावे जमा केल्यानंतरच तक्रार स्विकारण्यात येईल.
१६. उपरोक्त प्रमाणे अटी व शर्ती मान्य असल्यासच दरपत्रके सादर करावे.


Incharge
Surgical Store
 S.R.T.A.M.C.H. Ambajogai

प्रत,

९. संस्थेची वेबसाईट, स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.व रुग्णालय, अंबाजोगाई
 १०. नोटीस बोर्ड, स्वा.रा.ती.ग्रा.शा.वै.म.व रुग्णालय, अंबाजोगाई


 अधिष्ठाता

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकिय वैद्यकिय
 महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई

प्रपत्र-अ

निविदाकरांनी दयावयाचा हमीपत्राचा नमुना

मी/आम्ही/आमची संस्था या पत्रान्वये हमी देतो की, आमचा खरेदी प्राधिका-या बरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंधाचा संघर्ष नाही तसेच मी/आम्ही/आमची संस्था सदर कामासाठी फक्त एकच निविदा सादर केलेली आहे. तसचे दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणा-या अन्य संस्थामध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य नाही.

883 (टिप्पणी व आदेश नसू)

B. Yellow Plastic Bags

To be used for Incineration above 800 Degrees Celsius.

i. Size

1. Small - 14 x 18 inches
2. Medium - 18 x 22 inches
3. Large - 26 x 36 inches

It is advisable to use small bags



ii. Specifications

1. Non-Chlorinated in Nature i.e. Free of PVC
2. Made From 100% Virgin Plastic Granuals
3. Made of Low Density Poly Ethylene (LDPE) - SPI Resin ID Code 4
4. 50 Micron and above
5. Tamper Proof Sealing System
6. Conform to ASTM Standard D1922 and D1709⁺ - Test Certificate to be attached
7. 50% Transparency Level
8. Yellow Master Batch Colour Shade - Enclosed as Annexure 10
9. Use of Black Printing Ink Colour without heavy metals
10. Double Seal to prevent bottom leakage.
11. Pre-Barcoded

iii. Design

1. Placing of Biohazard Symbol:

- a. Front
- b. Back

2. Placing of Label for Transporting the Bags



- a. Front

3. Max Level Line Indicator

- a. Front
- b. Back

4. Barcode Placing

- a. Back

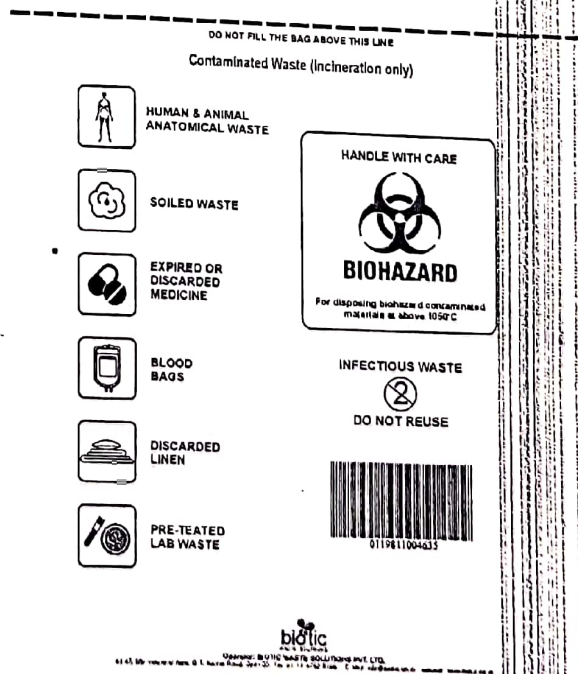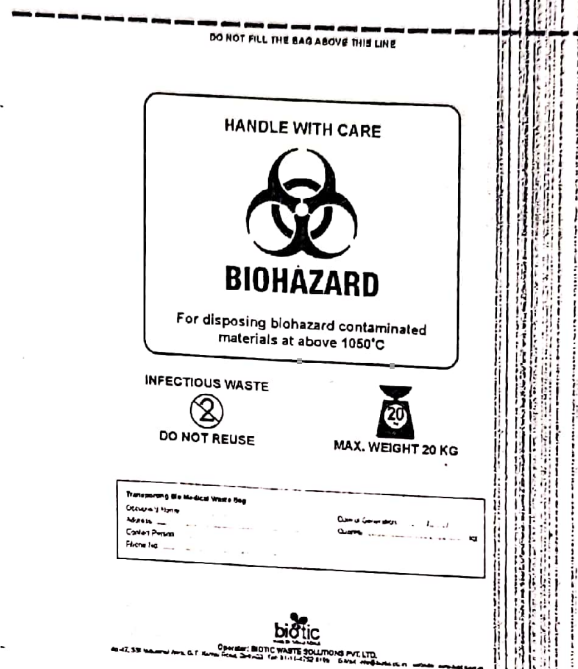


C. Red Plastic Bags

To be used for Autoclave above 135 Degrees Celsius.

i. Size

1. Small - 14 x 18 inches
2. Medium - 18 x 22 inches
3. Large - 26 x 36 inches

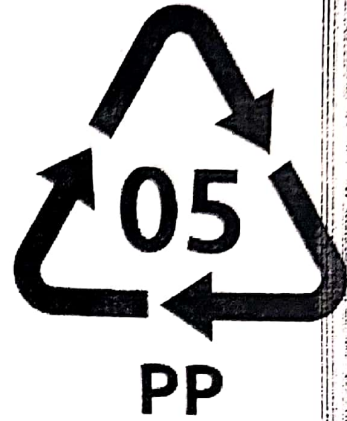

ii. Specifications

1. Non-Chlorinated in Nature i.e. Free of PVC
2. Made From 100% Virgin Plastic Granuals
3. Made of Poly Propylene (PP) - SPI Resin ID Code 5
4. 50 Micron and above
5. Tamper Proof Sealing System
6. Conform to ASTM Standard D1922 and D1709 -
Test Certificate to be attached
7. 50% Transparency Level
8. Red Master Batch Colour Shade - Enclosed in
Annexure 11
9. Use of Black Printing Ink Colour without heavy
metals
10. Double Seal to prevent bottom leakage.
11. Able to withstand a temperature of 135 Degrees
under 31 psi with a resistance time of not less than
30 minutes.

iii. Design

1. Placing of Biohazard

Symbol:

- a. Front
- b. Back

2. Placing of Label for Transporting the Bags

- a. Front

3. Max Level Line

Indicator

- a. Front
- b. Back

4. Barcode Placing

- a. Back

